



Rys. 12. Rozmieszczenie elementów strojeniowo-regulacyjnych R, L, C na płycie głównej odbiornika

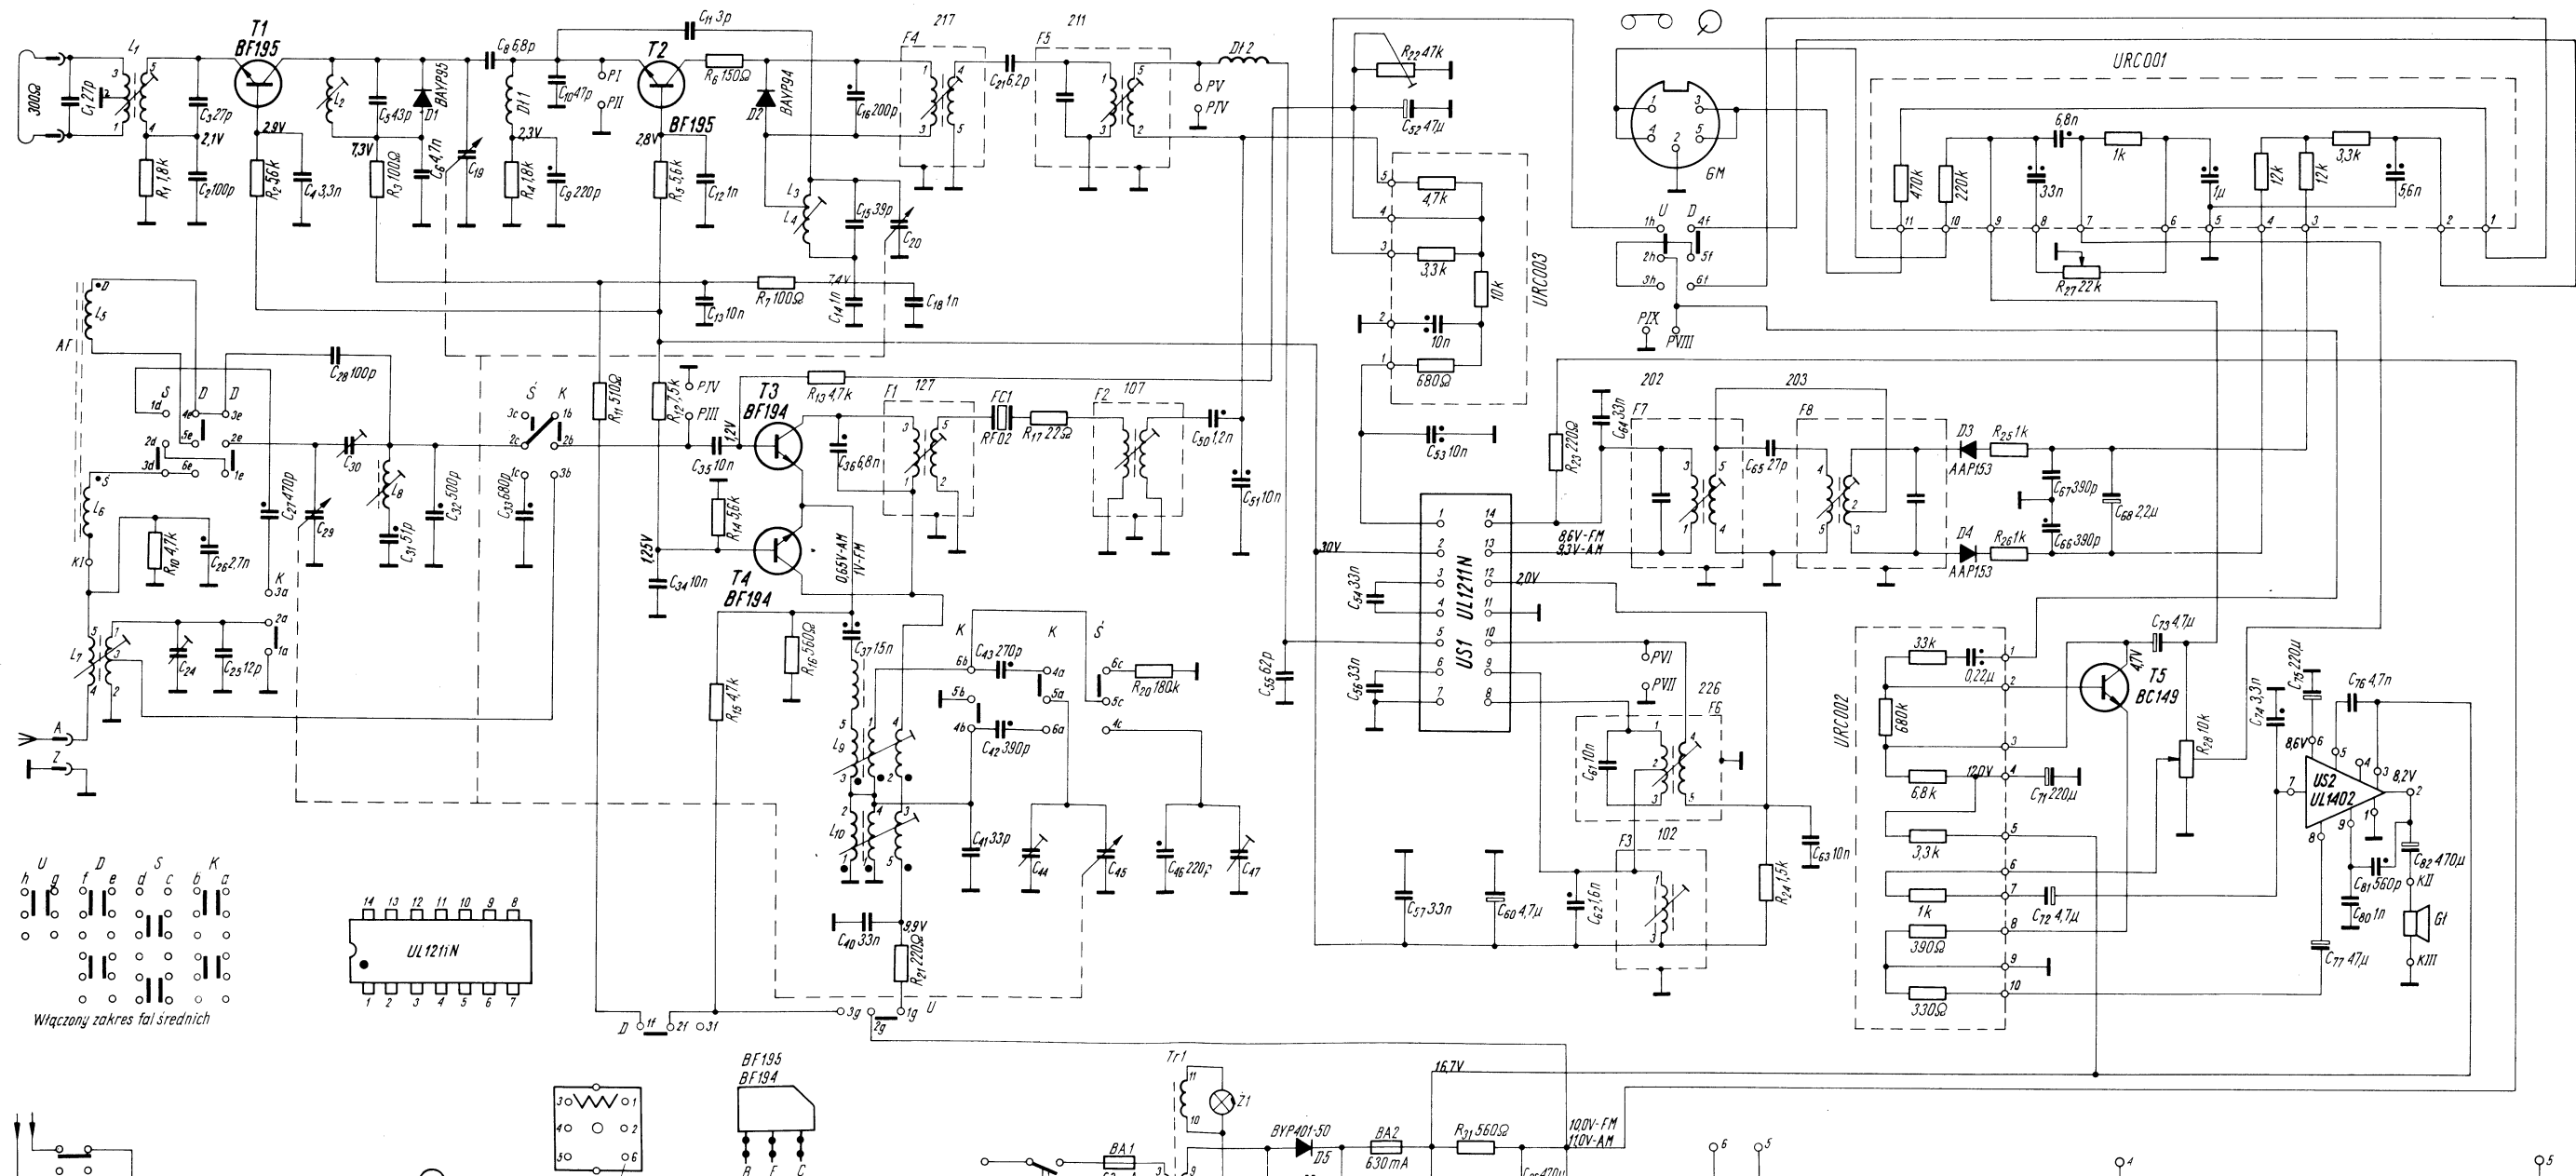

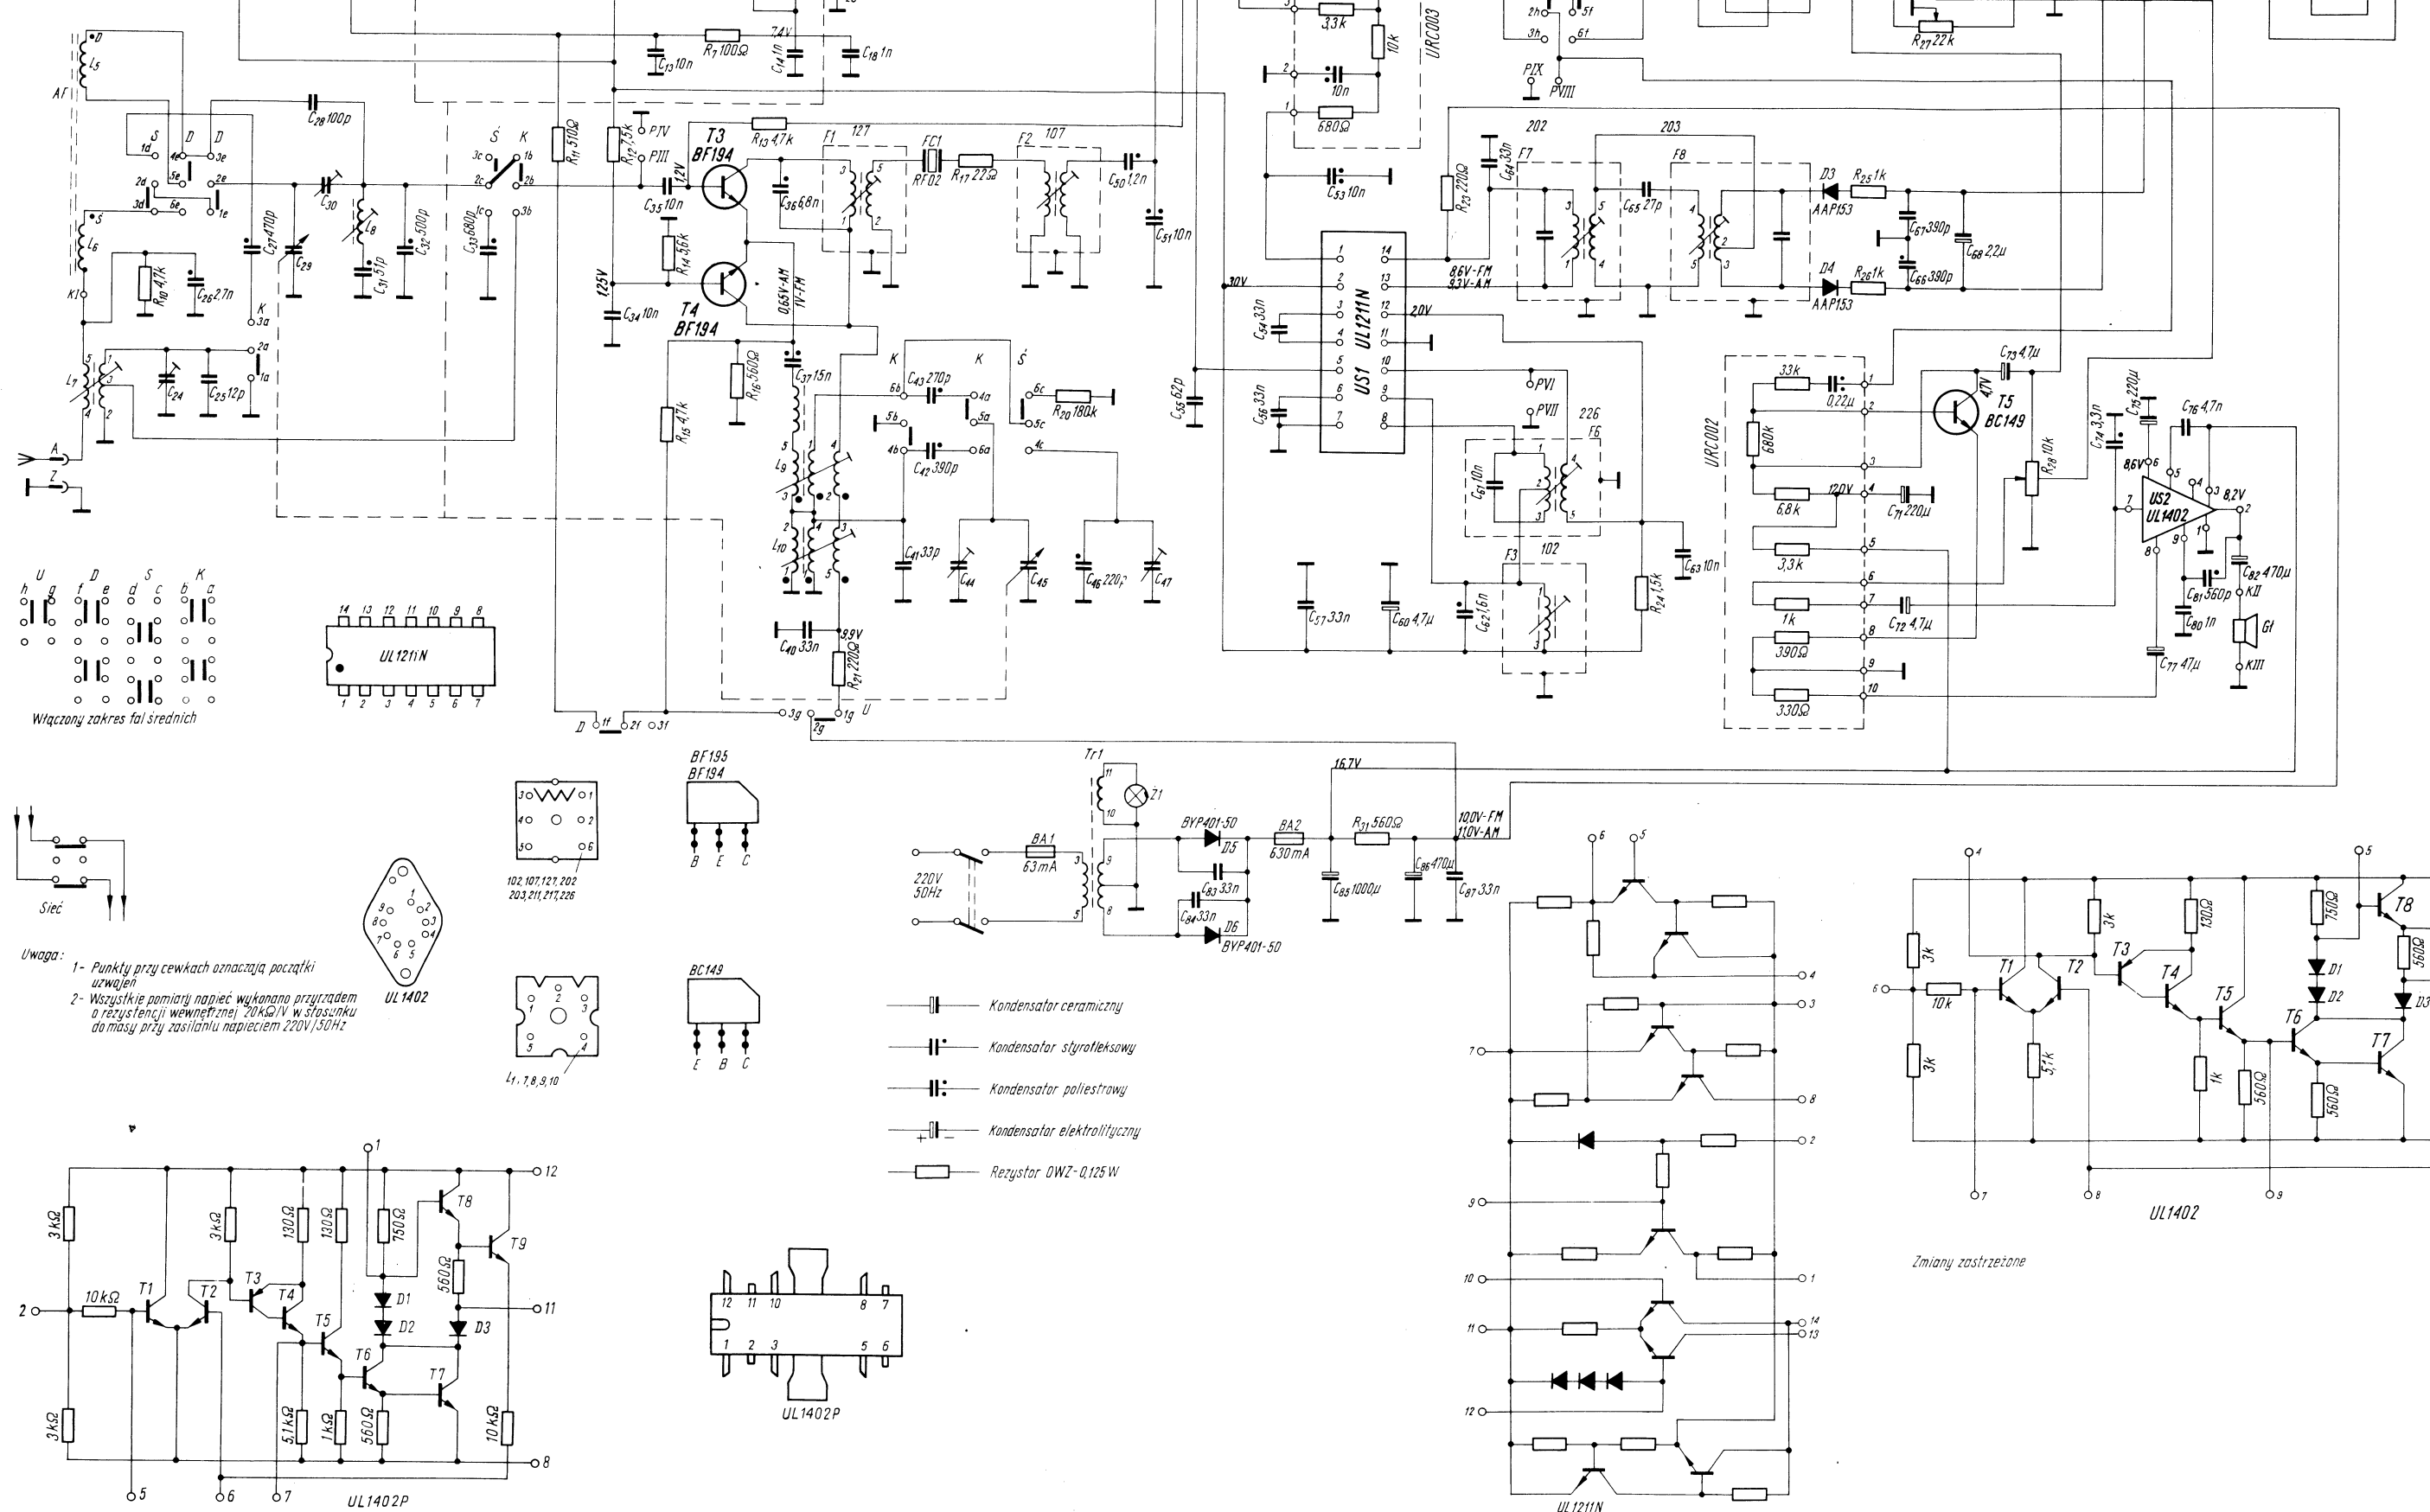

Rys. 13. Schemat ideowy odbiorników: „Ślązak” DMP-401, „Giewont” DMP-413 i „Beskid” DMP-411

Uwaga:

W odbiornikach „Giewont” i „Beskid” zamiast układu scalonego US2 typu UL1402 zastosowano układ UL1402P.